


Osiedle Południe, Wysokie Mazowieckie

P

XWP15451


PS / 1200-6,12 / N-65 / Amarex N F 65-220/014 ULG-175

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

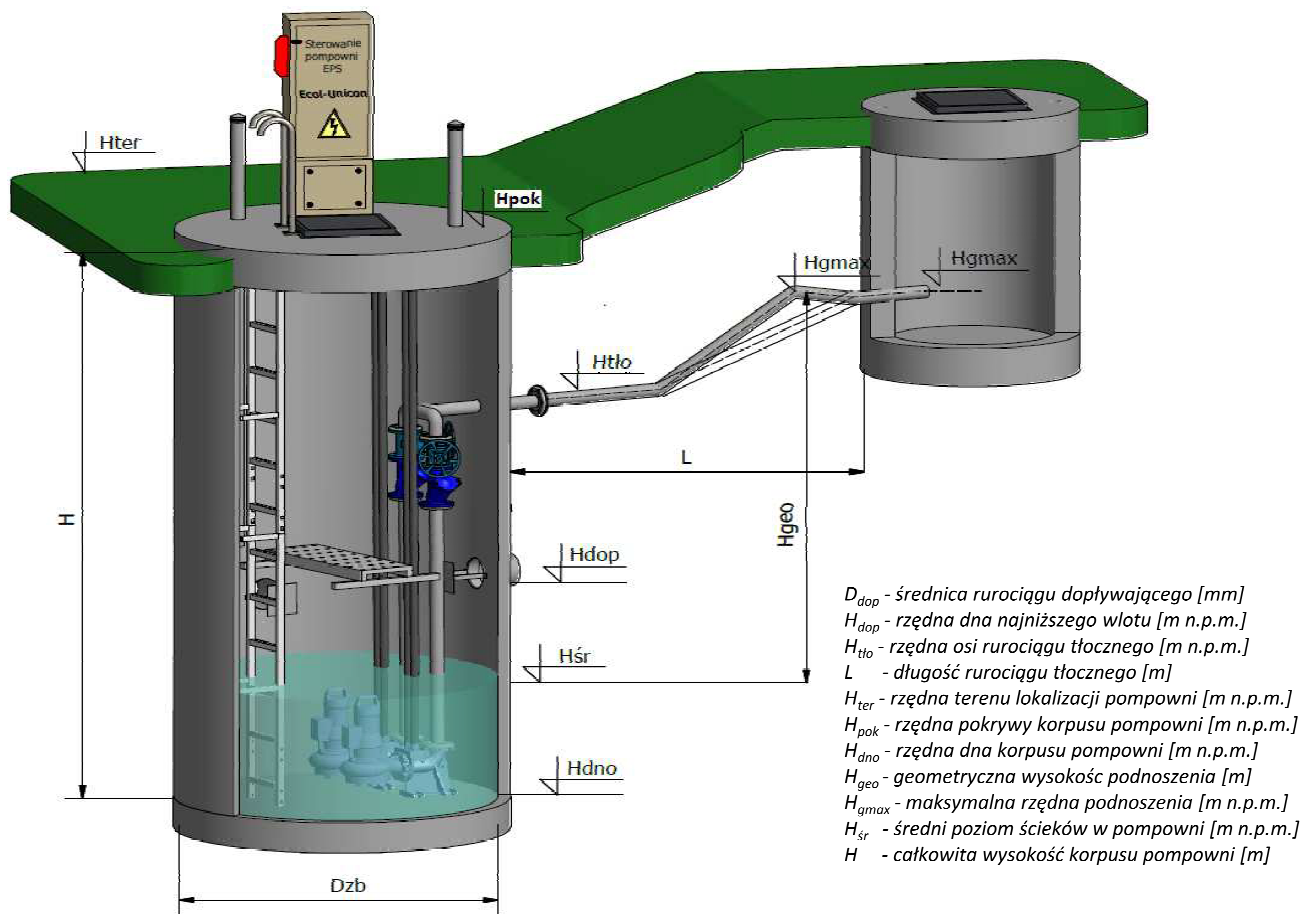

Parametry obliczeniowe

- Rodzaj dopływających ścieków **Sanitarne**
- Wydatek obliczeniowy pompowni **4 l/s**
- Ilość pomp w pompowni **2 szt.**
- Praca pomp **Naprzemienna**
- Pion tłoczny w pompowni **DN 65**
- Rzędna najniższego wlotu **140,78 m n.p.m. DN 200**
- Rurociąg tłoczny **PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) L = 42 m H_{tto} = 143,73 m n.p.m.**
- Rzędna terenu i położenie pompowni **145,86 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Zielony**
- Maksymalna rzędna rurociągu tłocznego **144,15 m n.p.m.**
- Średnica zbiornika **1200 mm**

 DROGOWIEC Sp. z o.o. <small>ul. Zwierzyniecka 23 lok. 3, 10-333 Białystok tel. 509 031 332 e-mail: biuro@drogowiec.pl KRS 0000583675, NIP: 9661200390 REGON: 142381756</small>	
INWESTOR:	Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15 18-200 Wysokie Mazowieckie
NAZWA OBIEKTU:	Budowa drogi 010KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej) wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej
STADIUM:	Profil wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
NAZWA RYS.:	Dobór pompowni EPS
ZESPÓŁ AUTORSKI:	Branda/Projektant
SANITARNA:	mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14
WSPÓŁPRACA:	inż. Maciej Załuska
Numer rys.:	L
Skala:	
Data:	VI.2017
Podpis:	