


NAWODNIENIE BOISKA

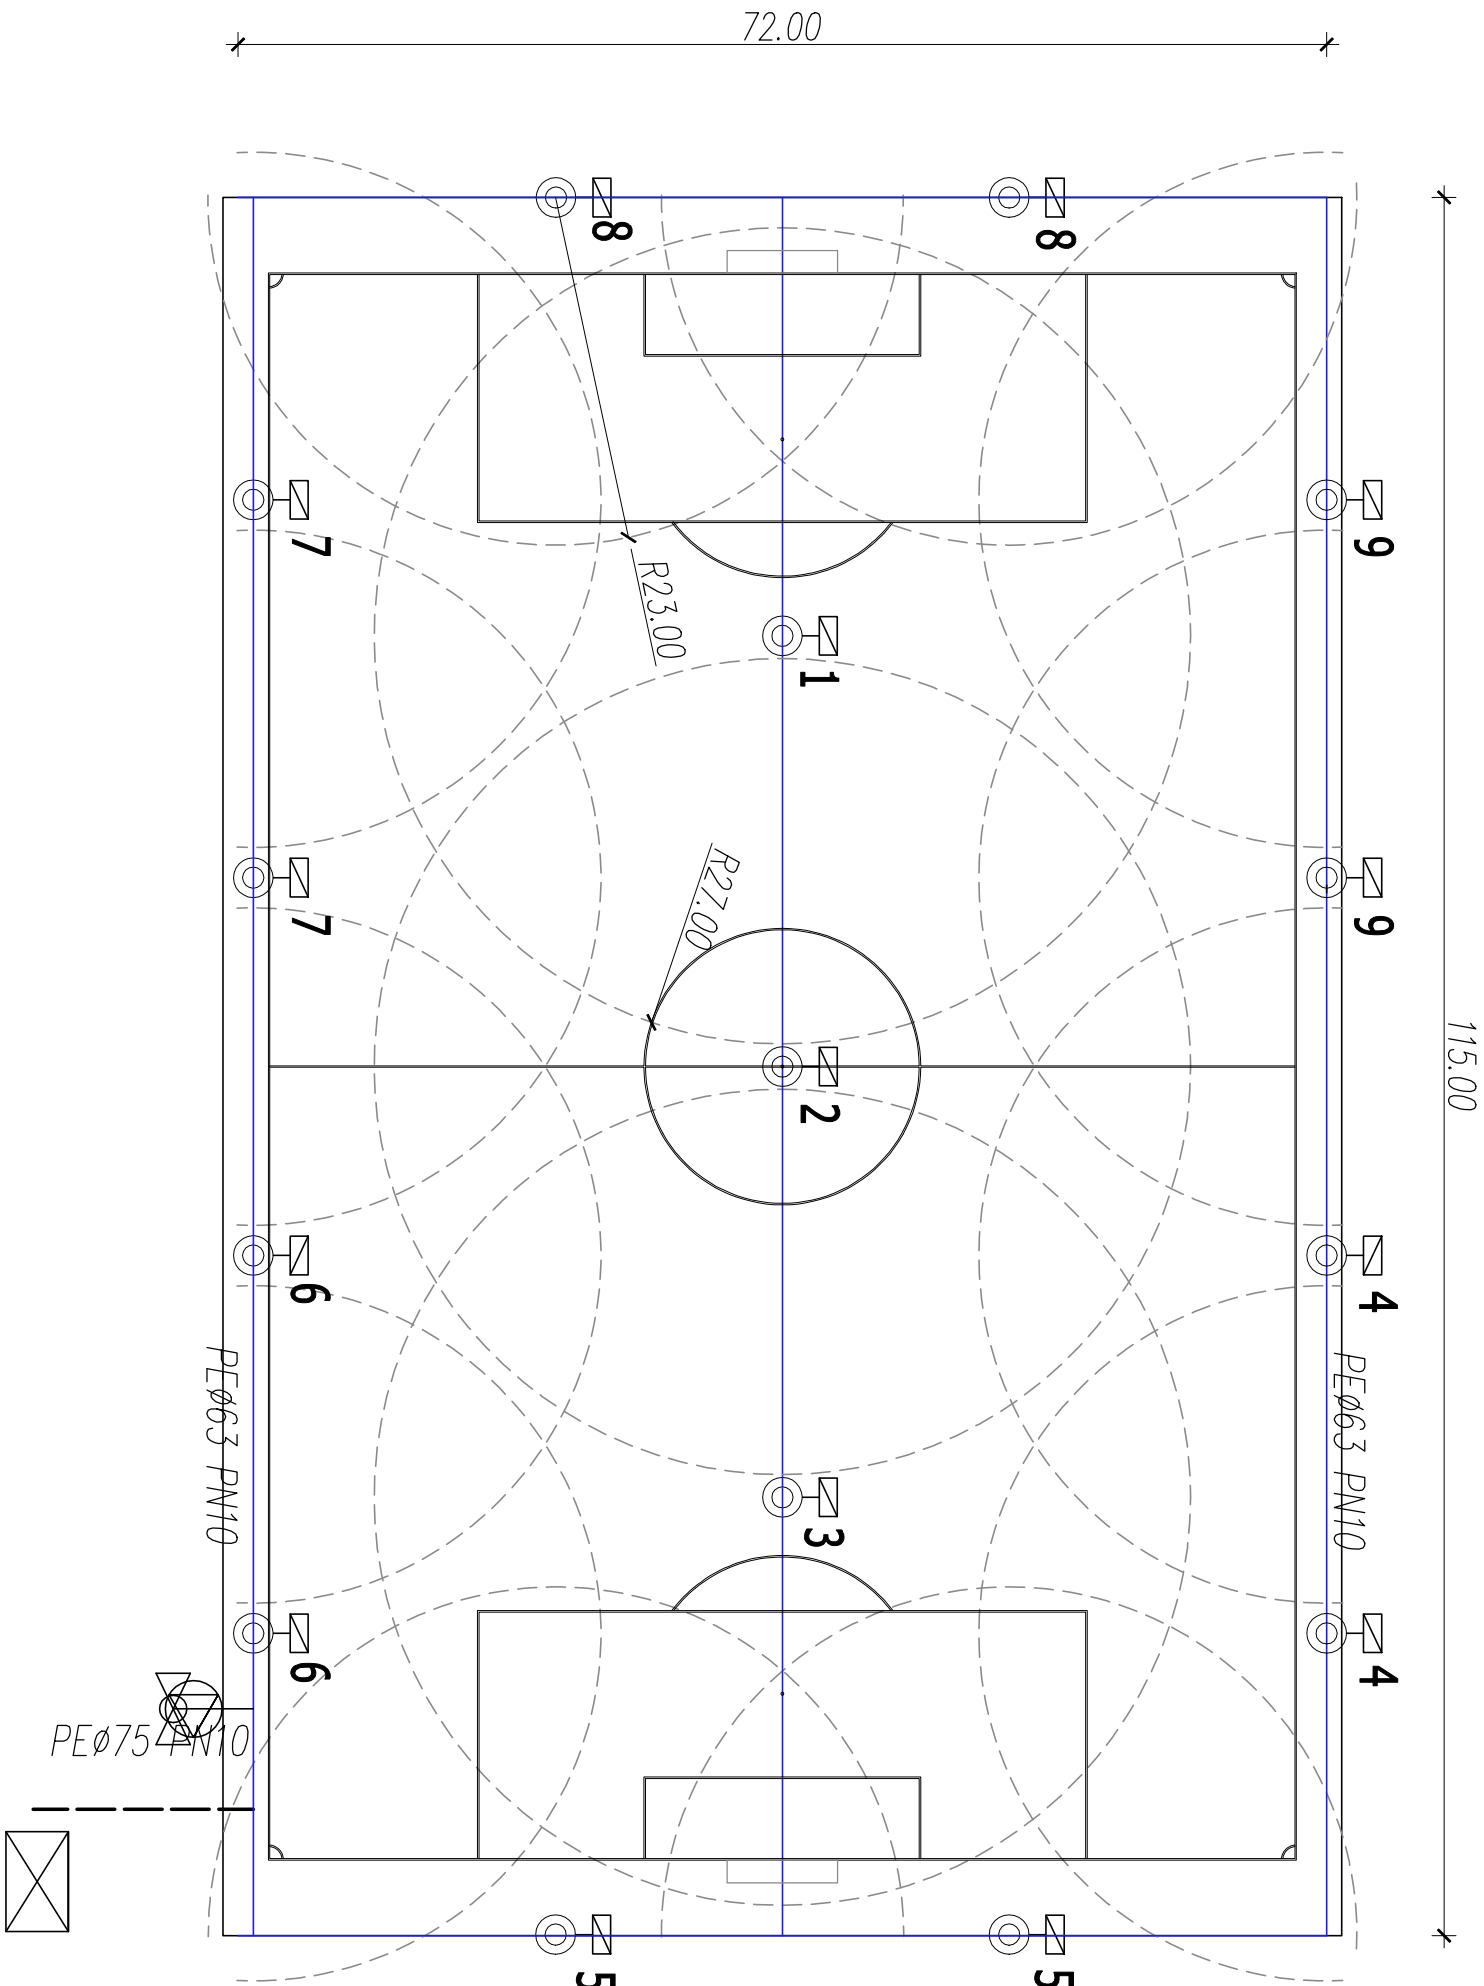

STEROWNIK WATERCONTROL 10
ZAMONTOWANY W BUDYNKU
W POM. MAGAZYNKA

POMPA W STUDNI ŚR. 2000mm

ZAWÓR KULOWY

ZRASZACZE Z WBUDOWANYMI ELEKTROZAWORAMI

ŚRODKOWY – PEŁNOOBROTOWY Z
GUMOWĄ DONICĄ RVR 22VAC Ø13;
R 27m; 16 m³/h; 5,5 bar

BOCZNY – SEKTOROWY LVZR 22WVAC Ø9;
R 23m; 9 m³/h; 5,5 bar

RUROCIĄGI

PE-HD/PN10 63
(PIERŚCIEN WOKÓŁ BOISKA)

PRZEWODY STERUJĄCE OD STEROWNIKA
DO ZRASZACZY, ELEKTROZAWORU I
STACJI POMP YKY 2(3)x1,5mm²

INWESTOR	MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE ul. LUDOWA 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
ADRES OBIEKTU	STADION MIEJSKI ul. 1 MAJA 14 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE DZIAŁKA NR 704
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Elżbieta KLIMEK
PROJEKTANT	GT-V-63/14777
PROJEKTOWALNIA	mgr inż. Elżbieta SERWATKA-BUNIO UAH-U 73427/1296
STANOWISKO	
TEMAT	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
TREŚĆ	NAWODNIENIE BOISKA
DATA	LISTOPAD 2014
NUMER	0 02 18
SKALA	1:500
HR RISUNKU	ISO1

ERMS+
Kamila
Karłowska

ERMS PLUS Kamila Karłowska
biuro: ul. Zmarłychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań
tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302